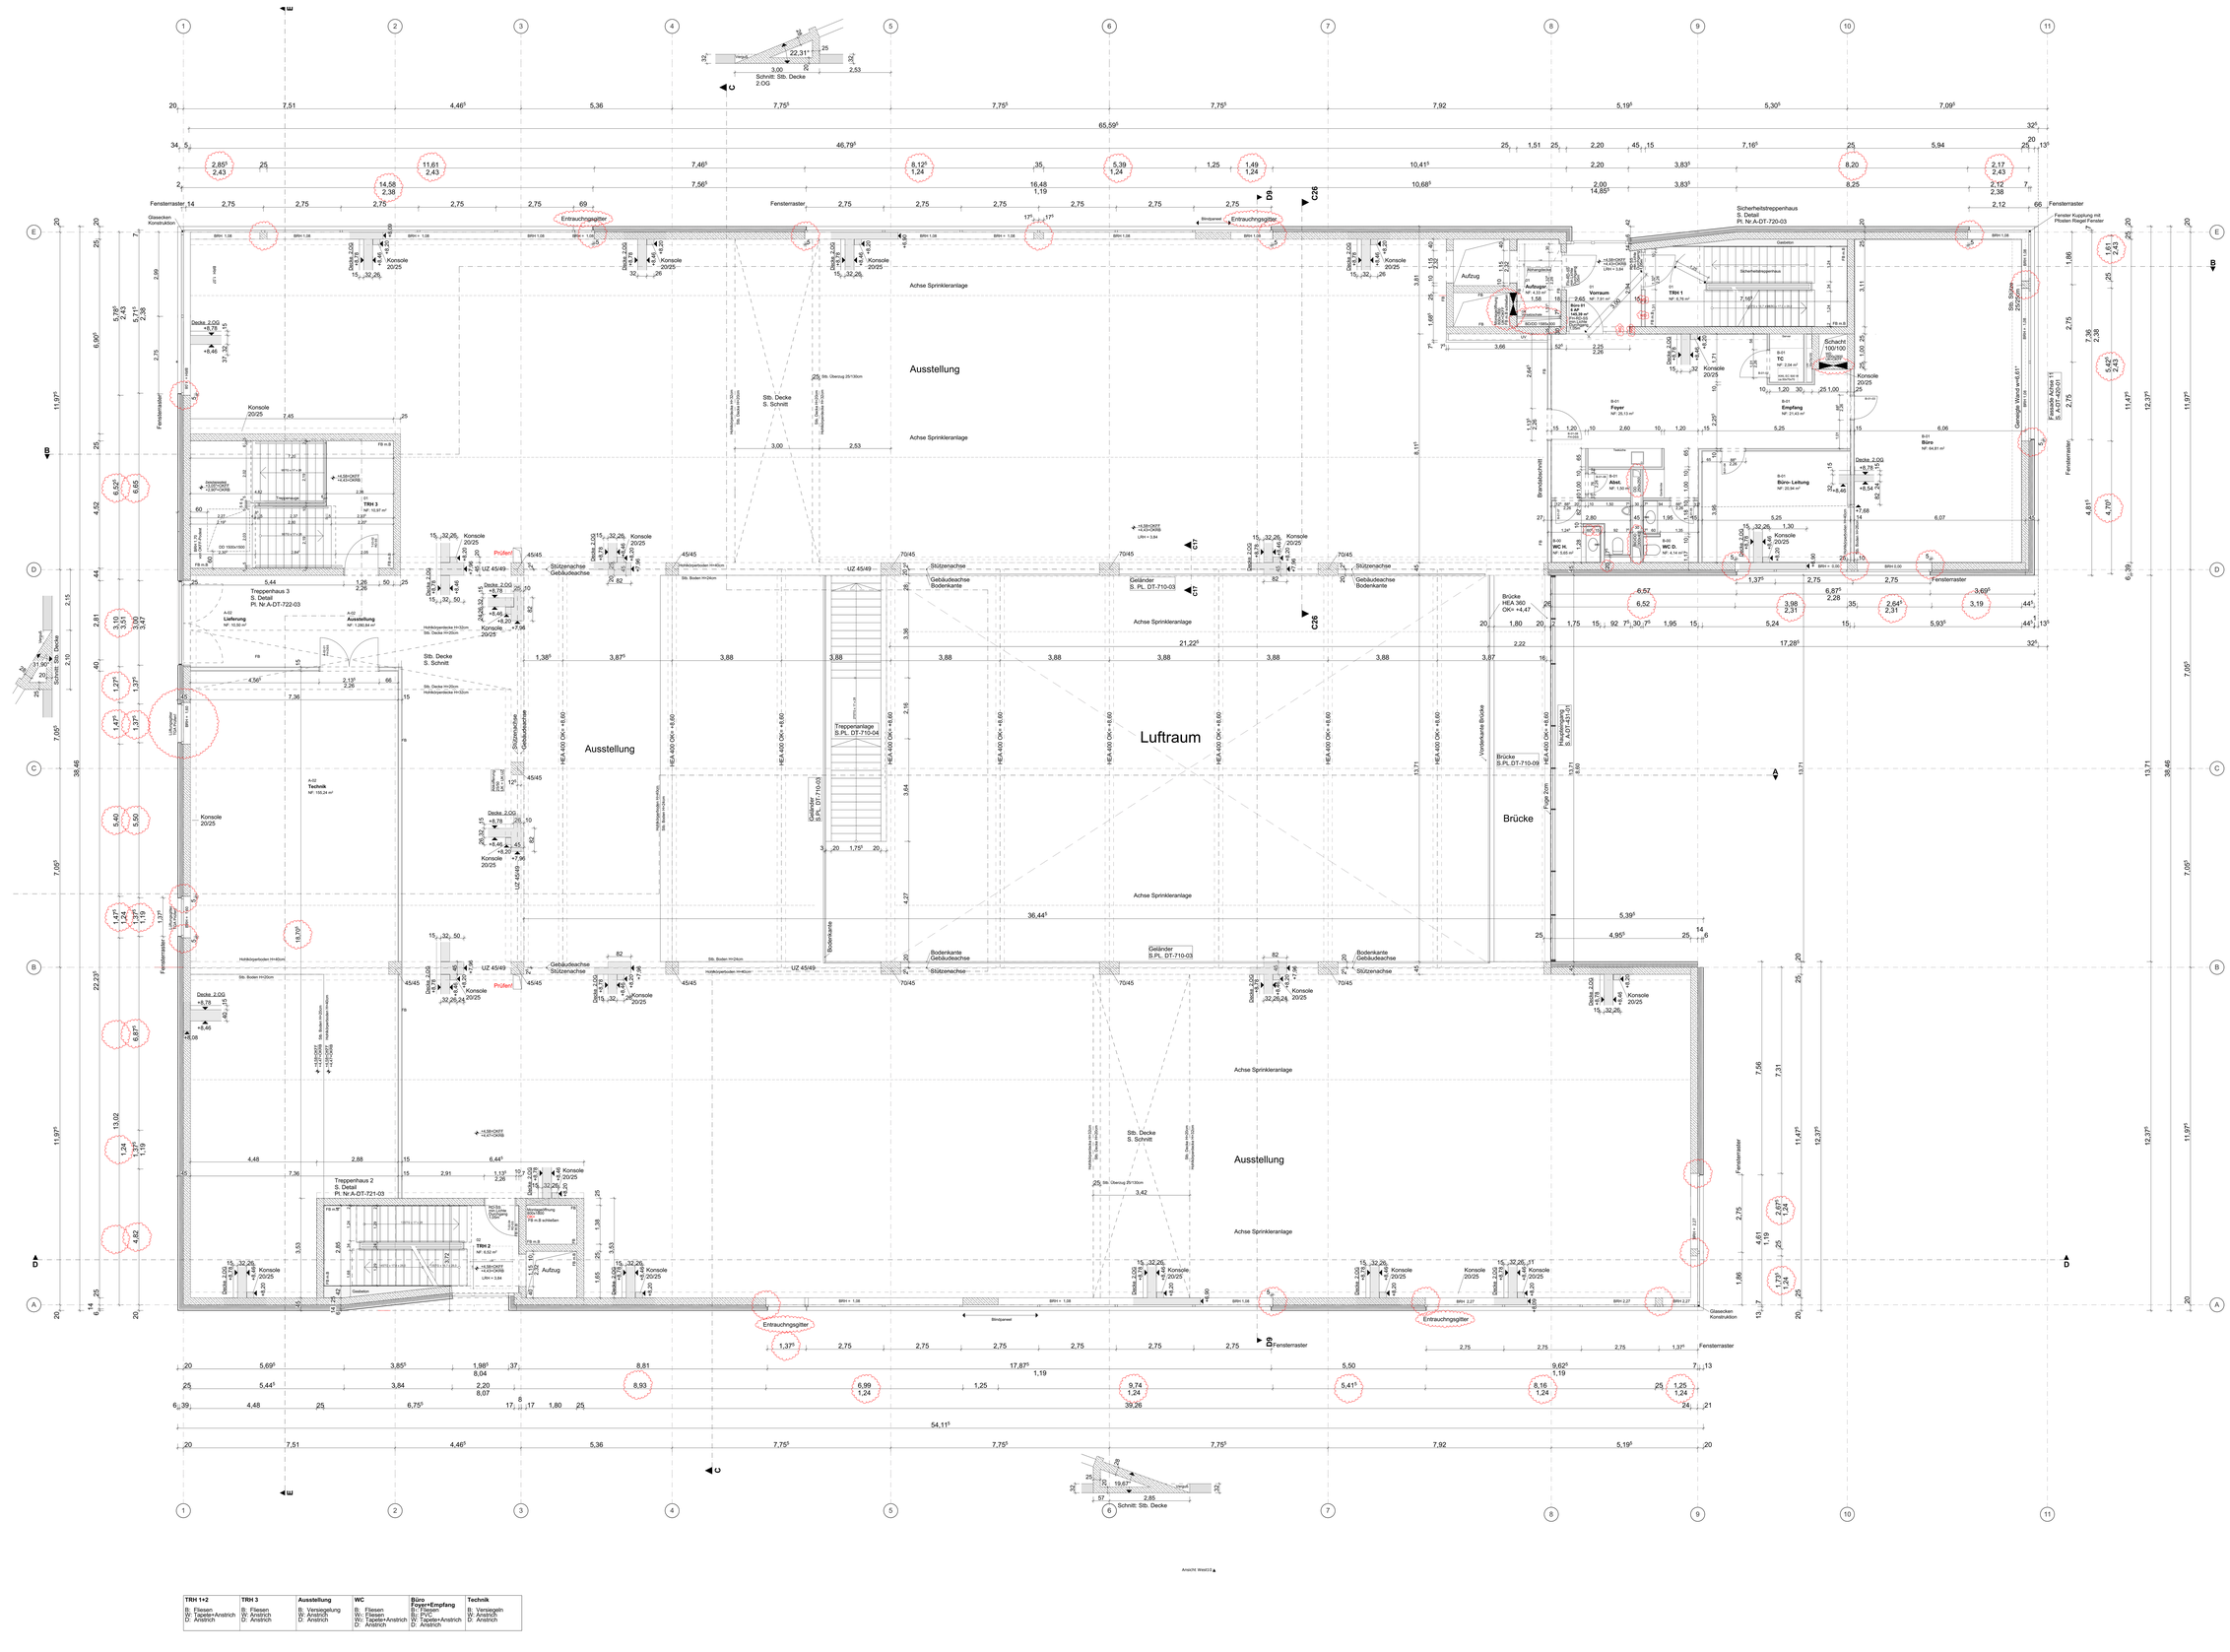

TRH 1+2	TRH 3	Ausstellung	WC	Büro Foyer+Empfang	Technik
B: Fliesen W: Tapeten+Anstrich D: Anstrich	B: Fliesen W: Anstrich D: Anstrich	B: Versiegelung W: Anstrich D: Anstrich	B: Fliesen W: Fliesen Wi: Tapeten+Anstrich D: Anstrich	B: Teppich W: Tapeten Wi: Tapeten+Anstrich D: Anstrich	B: Versiegelt W: Anstrich D: Anstrich

WICHTIGE ANMERKUNGEN:

NICHT MEHR FÜHRE

Die Leitung hat mit Beginn der Arbeiten von den ausführenden Firmen eigenverantwortlich auf Übereinstimmung mit den Plänen der anderen Fachplaner zu überprüfen Fehlgeleitete Ausführungen sind auf die direkte Beseitigung durch den ausführenden Betrieb zu prüfen und gegebenenfalls zu beseitigen. Die Kosten hierfür sind zu tragen.

Für die Einhaltung der einschlägigen Regeln von Handwerk und Baubranche, der einschlägigen DIN Normen und sonstiger technischer Regeln ist ausschließlich der ausführungspflichtige verantwortlich.

Die Ausführung muß mindestens den Anforderungen der Bauordnung entsprechen.

Die Montagehöhe des ausführenden Firmen sind von Ausführung des Architekten zu Freigeben vorzulegen.

Angaben für Installation- und Einbauteile, die in Einbauverzeichnisseinzeln aufgenommen werden, gelten für Auflagen und ausschließlich, sind der geprüfte Werkpapieren der beteiligten Projektingenieure zu entnehmen!

Die Ausführung der Bauarbeiten muß mindestens den Anforderungen der Bauordnung und in schadensfreier Weise, unter Berücksichtigung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften und Arbeitsschutzbestimmungen erfolgen!

Qualitäten Mörtelgruppe nach Angabe Bauleiter!
Fassadenbau: Fertigteile sofort Planung ausführende Firma!
Bauteilabmessungen und Bauteilgewichte: Bauteilabmessungen siehe statische Berechnung und Bewehrungsplan! - Angaben entsprechen Rohbaumaßen!
Die Bauteilabmessungen sind bei Bedarf 2.Ordn.DIN!! zu Beach bei Lasteingen anzeingen!
Für die angegebenen Tragfähigkeiten gilt:
- A Maueraus und Beton: Lorist Herte der Rohbaufirma!
- Bauteilabmessungen: Die Angaben Bauteilabmessungen Beta Ste.ch DIN nch. (dies gilt nicht für Fertelteiljen)
Für die angegebenen Fertelteiltragfähigkeiten gilt:
- Die Stützhöhe ist auf DN Bratung bezogen.
- Die Angaben Fertelteiltragfähigkeiten beziehen sich auf Stützhöhe auf DA H!
- Falls nicht gesondert angegeben: Brüstungshöhe beziegt auf DA H!!
Anschlußungen: Rohrdaten, Gleichschichte, Deckenstützenhöhe, Fußbodenstärkehöhe, Wandstärkehöhe, Fensterbrüstungshöhe, Fensterbrüstungshöhe, Fensterbrüstungshöhe, Fensterbrüstungshöhe geroßß tragen. Fertigteile
Fertigteile nach RL gm Fertelen ab Schlesiger in Grundbau

MATERIALIEN / ÜBERFLÄCHEN

Alle Sichtbetonoberflächen SB-2 Qualität!

Wärmedämmverbundsystem (WDVS) nach aktuell gültiger Regelwerken (Deckelungsprofilleiste, Brandschutz, DR, etc.)

TRAV von DN 18008 Teil 1 bis 5: Ohne im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsangaben

UKFT GKBD	OKFT OKBD	UKD RDFB UKD RDH

MATERIALIEN

	Magnetitestr.		EPS-Dämmung		Kies
	Sb - Oberbeton		WH-Dämmung		Verfüllung
	HU-Beton		Perimeterdämmung		Erdreich
	WH/Stahlpanel				
	GK / Gipsfarbn		**AUSSPARUNGEN**		
	Beschichtgel		DO Deckenstützrisch		
			BO Bodenstützrisch	AU	Zulufr
			AD Wandstützrisch	AB	Abluftrsch

ABKÜRZUNGEN		ABKÜRZUNGEN BRANDSCHUTZ	
ABD Abgehängte Decke	RW Rauchschürze		Feuerwiderstandsklasse
BP Brüstung	RS Regenfallrohr	FT	Feuerschutztür
BRH Brüstungshöhe ü. FF	RV Revisionsöffnung	FB	Feuerlöschbrücke
E Elektroverteiler	SB Sitzbänke	FK	Feuerlöscher
EVP Elektroverteilerplatz	SHK Rauch- und Wärmeabzugsanlage		Wandsprinkler
FF Fertigfußboden	SB Sitzbäuten	FH+RD+SD	Feuerhemmend
FB Fallbrücke	SD Sitzdoppel		Rauchdicht
HR Heizungsraum	SS Sitzbäuten		Selbstschließend
HKV Hauptverteiler	Stg Steigung	RD+SD	Rauchdicht,
L Lüftung	TGA Technische Gebäudeausrüstung		Selbstschließend
LR Lüftungsraum	UK Unterkante		
LKH Lichte Raumhöhe	UKFD Unterkante Fertigdecke	FH+D+SD	Feuerhemmend
OK Oberkante	UKRD Unterkante Rohdecke		Dichtschließend
VK Oberkante	U Überlauf		Selbstschließend
OKFF Oberkante	UF Überlauf	D+SD	Dichtschließend
Fertigfußboden	UK Unterkante		Selbstschließend
OKD Oberkante Gerdecke	WF Wandfläche ü. FF	D	Dichtschließend
OKRD Oberkante Rohdecke	WLG Wärmeleitgruppe		